

WENTYLATOR RS 100L

Rosenberg

$V=100 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Delta P_s=100 \text{ Pa}$

$\text{NeL}=0,065 \text{ kW}$


POD SUFITEM

POMIESZCZENIA

KORYTARZ


230/12V, 100VA
nad stropem

istniejący obwód ośw.

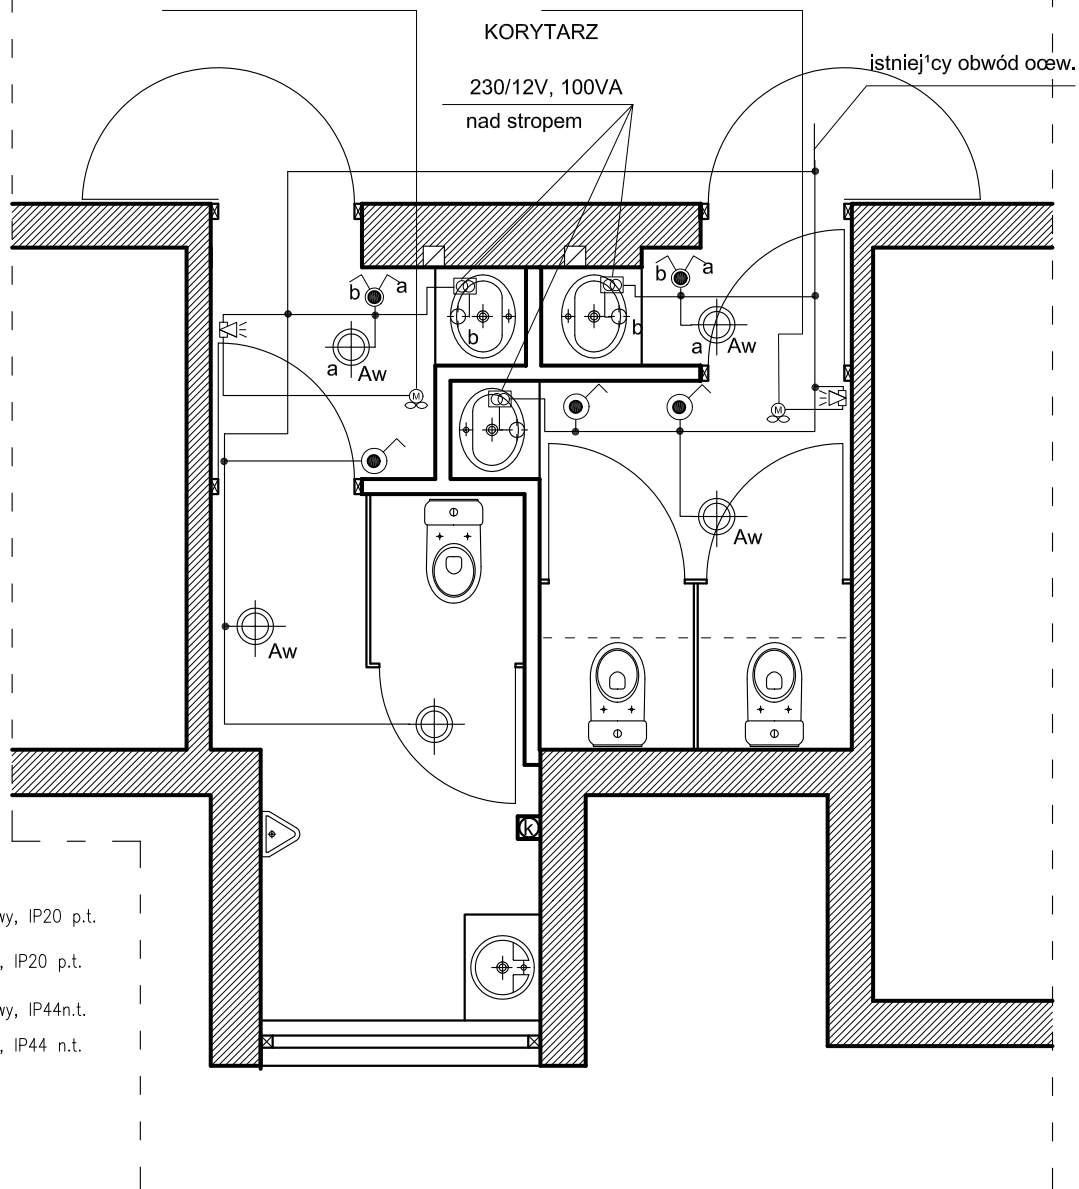

LEGENDA

- łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44n.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 n.t.
- odbiór silnikowy /instal. wentylacji/



- czujka ruchu PIR kąt 180 230V
zasięg 12m 1200W

Aw - moduł zasilania awaryjnego 2h


OPRAWY



oprawa sufitowa downlight
2x18 W Ecolight
Antares 3435.30 IP44



oczko halogenowe
"Plexiform" seria 2080
50 W oprawa - chrom

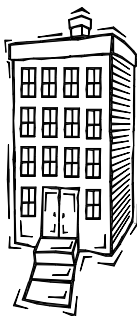

MAY STUDIO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAY STUDIO S.C.

architektura urbanistyka wnętrza

ul. Puławska 87/89/51

02-595 Warszawa

tel/fax (22) 654-06-89

kom (0)602-66-84-55 (0)604-66-55-42

INWESTOR :	DOM KULTURY ŚWIT UL. WYSOCKIEGO 11 WARSZAWA		
TEMAT :	PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DOMU KULTURY ŚWIT DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
RYSUNEK :	ZESPÓŁ TOALET NR 3 - RZUT PODSTAWOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektował :	mgr inż. Rafał Kurek WA-1043/94	RYS. NR :	SKALA :
		E-04	1:50
DATA :	WARSZAWA LIPIEC 2008 R.		